

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO		
Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021		
PONTOS DE CAPTAÇÃO - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS - AGOSTO 2023 JUSSARA		
Pontos de captação: Art 31, §5 Avaliação da contaminação por E.coli no manancial subterrâneo deve ser feita mediante coleta mensal de uma amostra de água em ponto anterior ao local da desinfecção.		
Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112		
POÇO 01	POÇO 03	POÇO 05
Rua: Bandeirantes Q 064 L 001	Rua: Creistovão Colombo centro	Rua Caravelas s/ n
Data da coleta:	Data da coleta: 15/08/2023	Data da coleta: 15/08/2023
Rel. ensaio:	Rel. ensaio: 20605/2023	Rel. ensaio: 20606/2023
Escherichia coli:	Escherichia coli: Ausente	Escherichia coli: Ausente

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					
Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021					
SAÍDA DO TRATAMENTO - AGOSTO 2023 JUSSARA - PR					
Saída do tratamento: Anexo 13, Tabela de números mínimos de amostras e frequência para o controle da qualidade de sistema de abastecimento, para fins de análise físicas e químicas em função do ponto de amostragem, da população abastecida e do tipo de manancial.					
Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112					
DATA	HORA	COR	pH	TURBIDEZ	FLUOR
01/08/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,81
02/08/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,76
03/08/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,77
04/08/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,75
05/08/2023	09:00	0	6,8	0,04	0,82
06/08/2023	10:15	0	6,7	0,04	0,83
07/08/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,75
08/08/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,77
09/08/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,78
10/08/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,75
11/08/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,75
12/08/2023	09:00	0	6,7	0,04	0,77
13/08/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,77
14/08/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,74
15/08/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,76
16/08/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,79
17/08/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,74
18/08/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,78
19/08/2023	08:30	0	6,7	0,04	0,8
20/08/2023	09:00	0	6,7	0,04	0,79
21/08/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,78
22/08/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,79
23/08/2023	08:00	0	6,9	0,04	0,71
24/08/2023	08:00	0	6,9	0,04	0,6
25/08/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,76
26/08/2023	09:30	0	6,7	0,04	0,79
27/08/2023	08:40	0	6,8	0,04	0,76
28/08/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,72
29/08/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,74
30/08/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,74
31/08/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,78

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO				
SAÍDA DO TRATAMENTO - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS CONTROLE AGOSTO 2023				
Saída do tratamento: Anexo 14, tabela de número mínimo de amostras mensais para o controle de qualidade da água de sistema de abastecimento, para fins de análises bacteriológicas, em função da				
Data	Laudo	Endereço	Coliformes totais	Escherichia coli
01/08/2023	19446/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
08/08/2023	19990/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente

15/08/2023	20611/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
22/08/2023	21120/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
29/08/2023	21710/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente


CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Monitoramento Cloro - Saída do Tratamento - **AGOSTO 2023**

Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ: 09203112

DATA	08:00	13:00	17:00
01/08/2023	0,98	0,98	1
02/08/2023	1	1	1,01
03/08/2023	1	0,98	0,92
04/08/2023	0,93	0,92	0,94
05/08/2023	0,96		
06/08/2023	0,92		
07/08/2023	0,98	0,93	0,96
08/08/2023	0,98	0,93	0,92
09/08/2023	0,98	0,93	0,96
10/08/2023	0,96	0,92	0,91
11/08/2023	0,93	0,93	0,94
12/08/2023	0,94		
13/08/2023	0,94		
14/08/2023	0,97	0,93	0,94
15/08/2023	0,98	0,94	0,98
16/08/2023	0,98	0,96	0,94
17/08/2023	0,98	0,96	0,96
18/08/2023	0,95	0,92	0,97
19/08/2023	0,85		
20/08/2023	0,87		
21/08/2023	0,92	0,98	0,91
22/08/2023	0,96	0,98	0,88
23/08/2023	0,89	0,92	0,93
24/08/2023	0,96	0,92	0,92
25/08/2023	0,96	0,93	0,9
26/08/2023	0,99		
27/08/2023	0,96		
28/08/2023	0,96	0,98	0,95
29/08/2023	0,93	0,95	0,88
30/08/2023	0,9	0,96	0,96
31/08/2023	0,9	0,93	0,94

Monitoramento Cloro - AGOSTO 2023 SAMAE Jussara PR

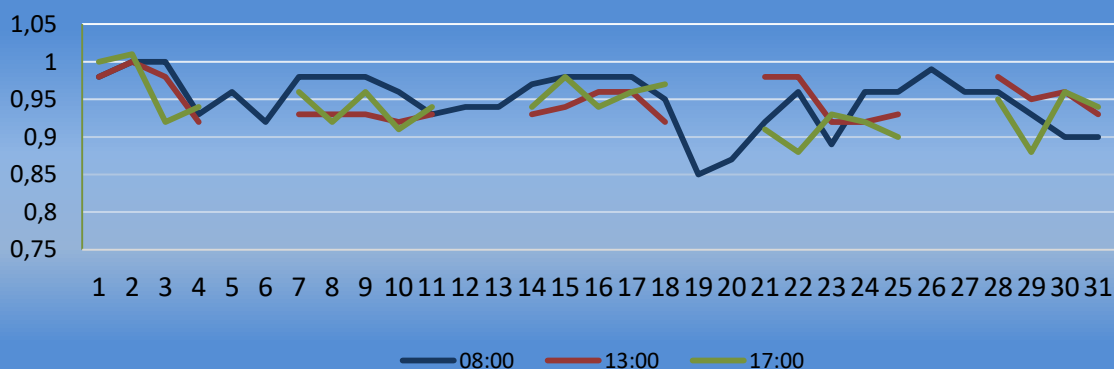

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021- altera o anexo XX da consolidação 5 de 28 de Setembro de 2017


REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ANÁLISES MICRO, CLORO, TURBIDEZ E COR - CONTROLE AGOSTO 2023 JUSSARA PR

Rede : anexo 14 : Tabela de número mínimo de amostras mensais para o controle da qualidade da água de sistema de abastecimento para fins de análises bacteriológicas em função da população abastecida. **Art 44, § 3º** Em todas as amostras coletadas para análises bacteriológicas, deve ser efetuada medição de cor turbidez e residual desinfetante.


Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112






DATA	ENDEREÇO	Laudo	COLIFOR MES	E. COLI	CLORO	TURBIDEZ	COR
01/08/2023	R. Tiradentes, 827 - Centro	19447/2023	Ausente	Ausente	0,95	0,04	0
01/08/2023	R. Álvares Cabral, 680 - Centro	19448/2023	Ausente	Ausente	0,93	0,04	0
01/08/2023	R. XV de novembro, 337 - Centro	19449/2023	Ausente	Ausente	0,96	0,04	0
01/08/2023	Av. Dr. Gastão Mesquita Filho, 1170 - Centro	19450/2023	Ausente	Ausente	0,95	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
08/08/2023	Av. Dr. Gastão Vidigal, 815	19986/2023	Ausente	Ausente	0,95	0,04	0
08/08/2023	R. Rebouças, s/nº - Centro	19987/2023	Presente	Ausente	0,8	0,04	0
08/08/2023	Av. Dr. Gastão Mesquita Filho, s/nº - Centro	19988/2023	Ausente	Ausente	0,95	0,04	0
08/08/2023	R. Novo Mundo, 87 - Centro	19989/2023	Ausente	Ausente	0,93	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
15/08/2023	R. Rebouças, s/nº - Centro - RECOLETA	20604/2023	Ausente	Ausente			
15/08/2023	R. Tiradentes, s/nº - Centro	20607/2023	Ausente	Ausente	0,93	0,04	0
15/08/2023	R. Cerro Azul, 1098 - Centro	20608/2023	Ausente	Ausente	0,95	0,04	0
15/08/2023	Av. Visconde de Guarapuava, s/nº - Jardim Graciosa	20609/2023	Ausente	Ausente	0,98	0,04	0
15/08/2023	Av. Visconde de Guarapuava, 754 - Centro	20610/2023	Ausente	Ausente	0,94	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
22/08/2023	Av. Doutor Gastão Vidigal, s/nº - Jardim Industrial	21117/2023	Ausente	Ausente	0,85	0,04	0
22/08/2023	Av. Doutor Gastão Vidigal, s/nº - Jardim Castelo	21118/2023	Ausente	Ausente	0,89	0,04	0
22/08/2023	Av. Princesa Izabel, 320 - Centro	21119/2023	Ausente	Ausente	0,95	0,04	0
22/08/2023	R. Anchieta, 68 - Centro	21121/2023	Ausente	Ausente	0,86	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
29/08/2023	R. Cristóvão Colombo, 1047 - Centro	21706/2023	Ausente	Ausente	0,9	0,04	0
29/08/2023	R. Ver. José Gonçalves Ângelo, 322 - Resid. Pref. Heitor da Silva	21707/2023	Ausente	Ausente	0,88	0,04	0
29/08/2023	R. Guararapes, 777 - Centro	21708/2023	Ausente	Ausente	0,95	0,04	0
29/08/2023	Av. Visconde de Guarapuava, s/nº - Centro	21709/2023	Ausente	Ausente	0,94	0,04	0

Cloro, turbidez e cor 1ª semana

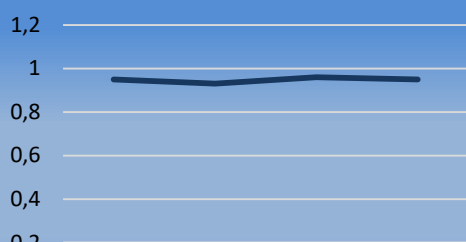

Cloro, turbidez e cor 2ª semana

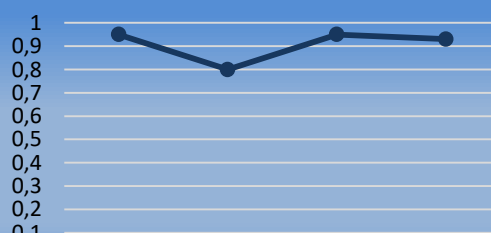

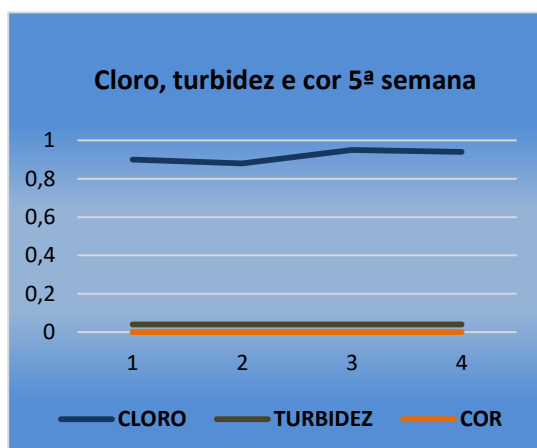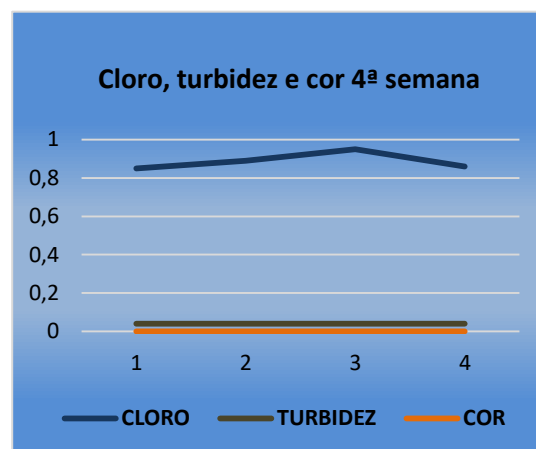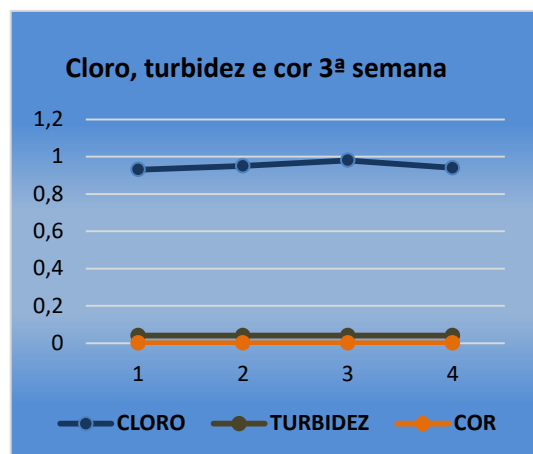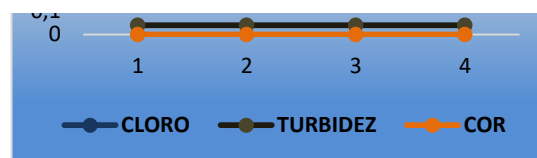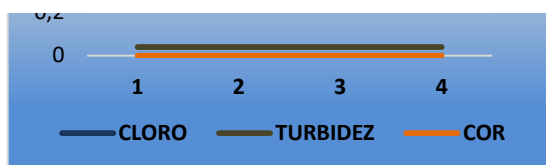

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Observações, análises realizadas mês de **AGOSTO DE 2023 - SAMAE JUSSARA PR**

As amostras atendem o padrão de potabilidade estabelecido pela portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021. Foi realizada a coleta da amostra de laudo 19987/2023 que apresentou presença de C. Totais. Sua coleta de lado 20604/2023 teve como resultado a ausência de C. Totais.

Responsável Técnica
CRQ IX : 09203112