

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO		
Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021		
PONTOS DE CAPTAÇÃO - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS - JUNHO 2023 JUSSARA		
Pontos de captação: Art 31, §5 Avaliação da contaminação por E.coli no manancial subterrâneo deve ser feita mediante coleta mensal de uma amostra de água em ponto anterior ao local da desinfecção.		
Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112		
POÇO 01	POÇO 03	POÇO 05
Rua: Bandeirantes Q 064 L 001	Rua: Creistovão Colombo centro	Rua Caravelas s/ n
Data da coleta:	Data da coleta: 20/06/2023	Data da coleta: 20/06/2023
Rel. ensaio:	Rel. ensaio: 15721/2023	Rel. ensaio: 15722/2023
Escherichia coli:	Escherichia coli: Ausente	Escherichia coli: Ausente

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					
Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021					
SAÍDA DO TRATAMENTO - JUNHO 2023 JUSSARA - PR					
Saída do tratamento: Anexo 13, Tabela de números mínimos de amostras e frequência para o controle da qualidade de sistema de abastecimento, para fins de análise físicas e químicas em função do ponto de amostragem, da população abastecida e do tipo de manancial.					
Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112					
DATA	HORA	COR	pH	TURBIDEZ	FLUOR
01/06/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,7
02/06/2023	08:00	0	6,6	0,04	0,78
03/06/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,73
04/06/2023	08:30	0	6,8	0,04	0,74
05/06/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,79
06/06/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,77
07/06/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,78
08/06/2023	10:30	0	6,8	0,04	0,78
09/06/2023	09:45	0	6,7	0,04	0,81
10/06/2023	11:00	0	6,7	0,04	0,78
11/06/2023	07:15	0	6,7	0,04	0,79
12/06/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,78
13/06/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,77
14/06/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,77
15/06/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,74
16/06/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,78
17/06/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,83
18/06/2023	08:00	0	6,6	0,04	0,78
19/06/2023	08:00	0	6,6	0,04	0,75
20/06/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,78
21/06/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,77
22/06/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,76
23/06/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,8
24/06/2023	10:00	0	6,8	0,04	0,82
25/06/2023	10:45	0	6,7	0,04	0,81
26/06/2023	08:10	0	6,7	0,04	0,82
27/06/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,78
28/06/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,76
29/06/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,77
30/06/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,78

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO				
SAÍDA DO TRATAMENTO - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS CONTROLE JUNHO 2023				
Saída do tratamento: Anexo 14, tabela de número mínimo de amostras mensais para o controle de qualidade da água de sistema de abastecimento, para fins de análises bacteriológicas, em função da				
Data	Laudo	Endereço	Coliformes totais	Escherichia coli
06/06/2023	14561/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
13/06/2023	15132/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
20/06/2023	15727/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente

27/06/2023	16329/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
------------	------------	-------------------------------	---------	---------


CONTROLE DE QUALDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Monitoramento cloro - saída do tratamento - **JUNHO 2023**

Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ: 09203112

DATA	08:00	13:00	17:00
01/06/2023	0,94	0,92	0,93
02/06/2023	0,87	0,92	0,91
03/06/2023	0,96		
04/06/2023	0,92		
05/06/2023	0,91	0,88	0,85
06/06/2023	0,83	0,86	0,8
07/06/2023	0,87	0,86	0,88
08/06/2023	0,87		
09/06/2023	0,78		
10/06/2023	0,82		
11/06/2023	0,88		
12/06/2023	0,9	0,92	0,86
13/06/2023	0,95	0,96	0,91
14/06/2023	0,91	0,92	0,97
15/06/2023	0,92	0,91	0,98
16/06/2023	0,86	0,89	0,88
17/06/2023	0,92		
18/06/2023	0,95		
19/06/2023	0,97	0,97	0,97
20/06/2023	0,97	0,95	0,95
21/06/2023	0,96	0,96	0,96
22/06/2023	0,96	0,98	0,98
23/06/2023	0,98	0,92	0,9
24/06/2023	0,95		
25/06/2023	0,91		
26/06/2023	0,94	0,95	0,96
27/06/2023	0,98	0,96	0,88
28/06/2023	0,96	0,9	0,89
29/06/2023	0,94	0,95	0,91
30/06/2023	0,94	0,93	0,9

Monitorameto cloro JUNHO 2023 SAMAE Jussara PR

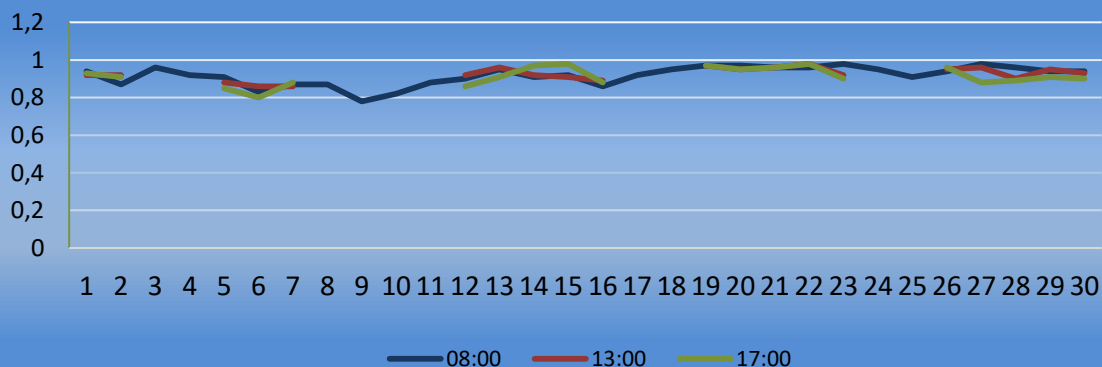

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021- altera o anexo XX da consolidação 5 de 28 de Setembro de 2017


REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ANÁLISES MICRO, CLORO, TURBIDEZ E COR - CONTROLE **JUNHO 2023 JUSSARA PR**

Rede : anexo 14 : Tabela de número mínimo de amostras mensais para o controle da qualidade da água de sistema de abastecimento para fins de análises bacteriológicas em função da população abastecida. **Art 44, § 3º** Em todas as amostras coletadas para análises bacteriológicas, deve ser efetuada medição de cor turbidez e residual desinfetante.


Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112



DATA	ENDEREÇO	Laudo	COLIFOR MES	E. COLI	CLORO	TURBIDEZ	COR
06/06/2023	R. Cristóvão Colombo, 1047 – Centro	14562/2023	Ausente	Ausente	0,81	0,04	0
06/06/2023	R. Ver. José Gonçalves Ângelo, 322 – Resid. Pref. Heitor da Silva	14563/2023	Ausente	Ausente	0,81	0,04	0
06/06/2023	R. Guararapes, 777 – Centro	14564/2023	Ausente	Ausente	0,81	0,04	0
06/06/2023	Av. Visconde de Guarapuava, s/nº – Centro	14565/2023	Ausente	Ausente	0,85	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
13/06/2023	R. Engenheiro Beltrão, 778 – Jardim Castelo	15128/2023	Ausente	Ausente	0,97	0,04	0
13/06/2023	R. Ver. José Jardim Siqueira, 342 – Resid. Angelina Fiorini	15129/2023	Ausente	Ausente	0,87	0,04	0
13/06/2023	R. Projetada, s/nº – Vila Rural São Cristóvão	15130/2023	Ausente	Ausente	0,93	0,04	0
13/06/2023	Av. Dr. Gastão Mesquita Filho, s/nº – Rural	15131/2023	Ausente	Ausente	0,98	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
20/06/2023	Av. Napoleão Moreira da Silva, s/nº – Centro	15723/2023	Ausente	Ausente	0,97	0,04	0
20/06/2023	R. Ver. Ozano P. de Almeida, 312 – Resid. Pref. Heitor da Silva	15724/2023	Ausente	Ausente	0,92	0,04	0
20/06/2023	R. Independência, s/nº – Centro	15725/2023	Ausente	Ausente	0,91	0,04	0
20/06/2023	Estrada Florestal, s/nº – Lote 164A – RURAL	15726/2023	Ausente	Ausente	0,9	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
27/06/2023	R. Engenheiro Beltrão, 1028 – Centro	16325/2023	Ausente	Ausente	0,91	0,04	0
27/06/2023	R. Riachuelo, s/nº - Centro	16326/2023	Ausente	Ausente	0,97	0,04	0
27/06/2023	R. Projetada B, 144 – Resid. Pe. Francisco Robl	16327/2023	Ausente	Ausente	0,88	0,04	0
27/06/2023	Praça Valdemar Alves Nogueira, s/nº - Centro	16328/2023	Ausente	Ausente	0,9	0,04	0

Cloro, turbidez e cor 1ª semana

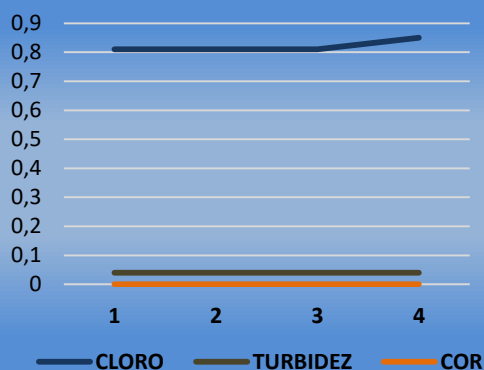

Cloro, turbidez e cor 2ª semana

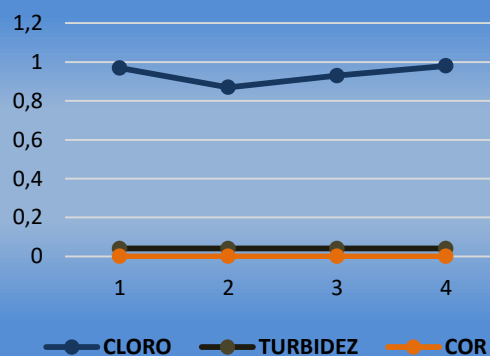

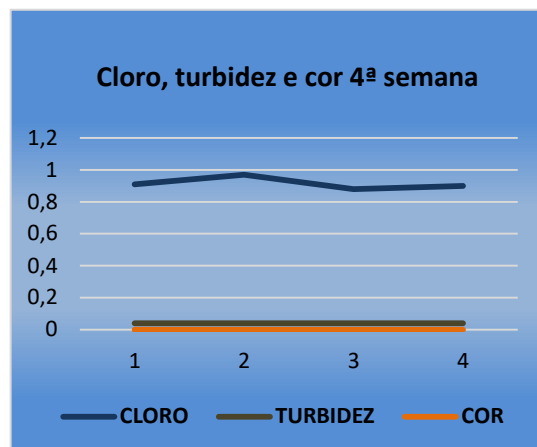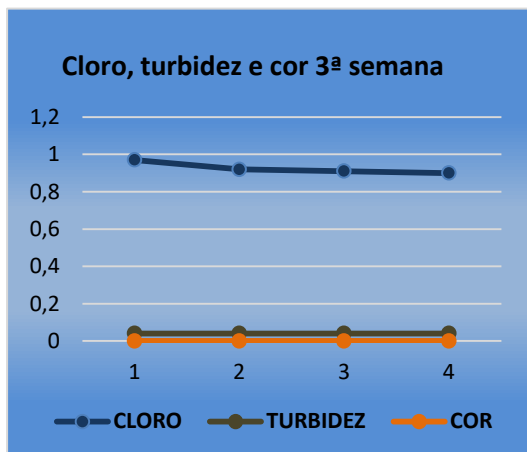

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Observações, análises realizadas mês de **JUNHO DE 2023** - SAMAE JUSSARA PR

As amostras atendem o padrão de potabilidade estabelecido pela portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021.

Responsável Técnica
CRQ IX : 09203112