

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO		
Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021		
PONTOS DE CAPTAÇÃO - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS - CONTROLE JANEIRO 2023 JUSSARA		
Pontos de captação: Art 31, §5 Avaliação da contaminação por E.coli no manancial subterrâneo deve ser feita mediante coleta mensal de uma amostra de água em ponto anterior ao local da desinfecção.		
Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112		
POÇO 01	POÇO 03	POÇO 05
Rua: Bandeirantes Q 064 L 001	Rua: Creistovão Colombo centro	Rua Caravelas s/ n
Data da coleta: 1/17/2023	Data da coleta: 1/17/2023	Data da coleta: 1/17/2023
Rel. ensaio: 1173/2023	Rel. ensaio:	Rel. ensaio:
Escherichia coli: Ausente	Escherichia coli: Ausente	Escherichia coli: Ausente

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					
Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021					
SAÍDA DO TRATAMENTO - CONTROLE JANEIRO 2023 JUSSARA - PR					
Saída do tratamento: Anexo 13, Tabela de números mínimos de amostras e frequência para o controle da qualidade de sistema de abastecimento, para fins de análise físicas e químicas em função do ponto de amostragem, da população abastecida e do tipo de manancial.					
Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112					
DATA	HORA	COR	pH	TURBIDEZ	FLUOR
1/1/2023	10:00	0	6.6	0.04	0.77
1/2/2023	9:30	0	6.6	0.04	0.75
1/3/2023	8:00	0	6.7	0.04	0.79
1/4/2023	8:00	0	6.5	0.04	0.8
1/5/2023	8:00	0	6.5	0.04	0.79
1/6/2023	8:00	0	6.7	0.04	0.82
1/7/2023	10:15	0	6.7	0.04	0.86
1/8/2023	7:00	0	6.7	0.04	0.82
1/9/2023	08:00	0	6.6	0.04	0.79
1/10/2023	8:00	0	6.6	0.04	0.83
1/11/2023	8:15	0	6.7	0.04	0.85
1/12/2023	8:00	0	6	0.04	0.81
1/13/2023	13:00	0	6.6	0.04	0.79
1/14/2023	9:00	0	6.5	0.04	0.71
1/15/2023	7:00	0	6.6	0.04	0.79
1/16/2023	8:00	0	6.6	0.04	0.77
1/17/2023	8:00	0	6.6	0.04	0.79
1/18/2023	8:00	0	6.6	0.04	0.75
1/19/2023	8:00	0	6.6	0.04	0.8
1/20/2023	8:00	0	6.7	0.04	0.8
1/21/2023	8:30	0	6.7	0.04	0.81
1/22/2023	8:31	0	6.7	0.04	0.76
1/23/2023	8:00	0	6.8	0.04	0.79
1/24/2023	8:00	0	6.8	0.04	0.79
1/25/2023	8:00	0	6.8	0.04	0.8
1/26/2023	8:00	0	6.8	0.04	0.8
1/27/2023	8:00	0	6.8	0.04	0.82
1/28/2023	10:15	0	6.8	0.04	0.85
1/29/2023	7:00	0	6.8	0.04	0.85
1/30/2023	08:00	0	6.8	0.04	0.82
1/31/2023	8:00	0	6.9	0.04	0.82
CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					
SAÍDA DO TRATAMENTO - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS CONTROLE JANEIRO 2023					
Saída do tratamento: Anexo 14, tabela de número mínimo de amostras mensais para o controle de					

qualidade da água de sistema de abastecimento, para fins de análises bacteriológicas, em função da

Data	Laudo	Endereço	Coliformes totais	Escherichia coli
1/3/2023	57/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
1/10/2023	660/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
1/17/2023	1180/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
1/24/2023	1768/223	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente


CONTROLE DE QUALDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Monitoramento cloro - saída do tratamento - **JANEIRO 2023**

Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ: 09203112

DATA	8:00	13:00	17:00
1/1/2023	0.97		
1/2/2023	0.94	0.93	0.94
1/3/2023	0.93	0.94	0.96
1/4/2023	0.95	0.97	0.95
1/5/2023	0.97	0.98	0.9
1/6/2023	0.95	0.94	0.97
1/7/2023	0.96		
1/8/2023	0.96		
1/9/2023	0.98	0.96	0.93
1/10/2023	0.96	0.94	0.96
1/11/2023	0.92	0.96	0.98
1/12/2023	0.95	0.95	0.9
1/13/2023	0.97	0.96	0.94
1/14/2023	0.98		
1/15/2023	0.97		
1/16/2023	0.97	0.95	0.95
1/17/2023	0.95	0.97	0.97
1/18/2023	0.97	0.97	0.98
1/19/2023	0.97	0.96	0.98
1/20/2023	0.94	0.94	0.93
1/21/2023	0.94		
1/22/2023	0.95		
1/23/2023	0.95	0.94	0.93
1/24/2023	0.96	0.94	0.93
1/25/2023	0.94	0.92	0.92
1/26/2023	0.93	0.92	0.92
1/27/2023	0.93	0.94	0.95
1/28/2023	0.91		
1/29/2023	0.87		
1/30/2023	0.93	0.9	0.91
1/31/2023	0.91	0.92	0.9

Monitorameto cloro JANEIRO 2023 SAMAE Jussara PR

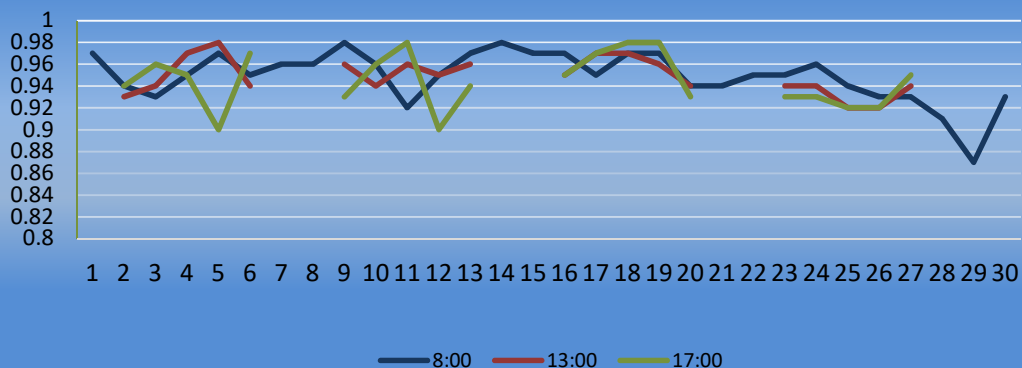

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021- altera o anexo XX da consolidação 5 de 28 de Setembro de 2017


REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ANÁLISES MICRO, CLORO, TURBIDEZ E COR - CONTROLE **JANEIRO 2023 JUSSARA PR**

Rede : anexo 14 : Tabela de número mínimo de amostras mensais para o controle da qualidade da água de sistema de abastecimento para fins de análises bacteriológicas em função da população abastecida. **Art 44, § 3º** Em todas as amostras coletadas para análises bacteriológicas, deve ser efetuada medição de cor turbidez e residual desinfetante.


Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112



DATA	ENDEREÇO	Laudo	COLIFOR MES	E. COLI	CLORO	TURBIDEZ	COR
1/3/1900	Av. Napoleão Moreira da Silva, s/nº – Centro	61/2023	Ausente	Ausente	0.94	0.04	0
1/3/1900	R. Ver. Ozano Praxedes, de Almeida, 312 – Resid. Pref. Heitor da Silva	60/2023	Presente	Ausente	0.88	0.04	0
1/3/1900	R. Independência, s/nº – Centro	59/2023	Ausente	Ausente	0.96	0.04	0
1/3/1900	Estrada Florestal, s/nº – Lote 164A – RURAL	52/2023	Ausente	Ausente	0.97	0.04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
1/10/2023	R. Engenheiro Beltrão, 1028 – Centro	656/2023	Ausente	Ausente	0.87	0.04	0
10/010/2023	R. Riachuelo, s/nº - Centro	657/2023	Ausente	Ausente	0.84	0.04	0
1/10/2023	R. Projetada B, 144 – Resid. Pe. Francisco Robl	658/2023	Ausente	Ausente	0.81	0.04	0
1/10/2023	Praça Valdemar Alves Nogueira, s/nº - Centro	659/2023	Ausente	Ausente	0.86	0.04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
1/17/2023	R. Cristóvão Colombo, 1009 – Centro	1176/2023	Ausente	Ausente	0.95	0.04	0
1/17/2023	R. Ver. José Gonçalves Angelo, 50 – Resid. Karl Roes	1177/2023	Ausente	Ausente	0.9	0.04	0
1/17/2023	R. Caravelas, s/nº – Rural	1178/2023	Ausente	Ausente	0.96	0.04	0
1/17/2023	Av. Doutor Gastão Vidigal, 04 – Centro		Ausente	Ausente	0.95	0.04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
1/24/2023	Av. Princesa Izabel, 1051 – Jardim Bela Vista	1764/2023	Ausente	Ausente	0.92	0.04	0
1/24/2023	Rua Engenheiro Beltrão, s/n – Jd. Castelo	1765/2023	Ausente	Ausente	0.93	0.04	0
1/24/2023	R. XV de novembro, 426 – Centro	1766/2023	Ausente	Ausente	0.93	0.04	0
1/24/2023	Av. Visconde de Guarapuava, 478 – Centro	1767/2023	Ausente	Ausente	0.93	0.04	0

Cloro, turbidez e cor 1ª semana

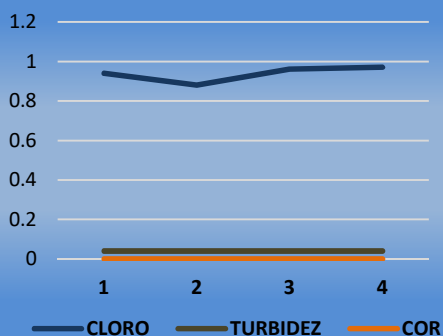

Cloro, turbidez e cor 2ª semana

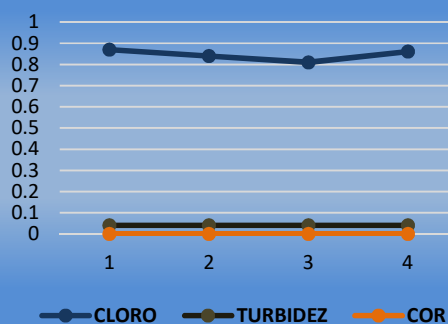

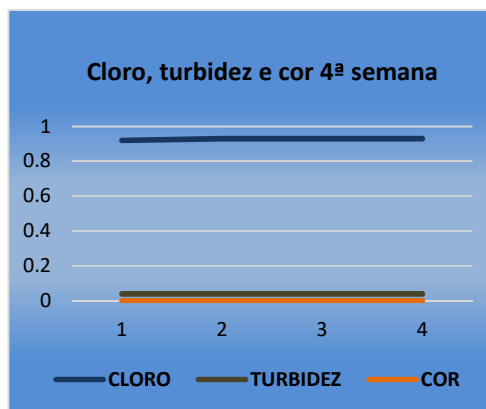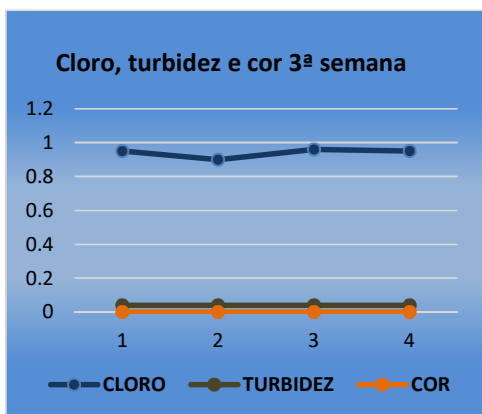

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Observações, análises realizadas mês de **JANEIRO DE 2023** - SAMAE JUSSARA PR

Todas amostras atendem padrão de potabilidade portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021.

Responsável Técnica
CRQ IX : 09203112