

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO		
Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021		
PONTOS DE CAPTAÇÃO - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS - Julho 2023 JUSSARA		
Pontos de captação: Art 31, §5 Avaliação da contaminação por E.coli no manancial subterrâneo deve ser feita mediante coleta mensal de uma amostra de água em ponto anterior ao local da desinfecção.		
Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112		
POÇO 01	POÇO 03	POÇO 05
Rua: Bandeirantes Q 064 L 001	Rua: Creistovão Colombo centro	Rua Caravelas s/ n
Data da coleta:	Data da coleta: 18/07/2023	Data da coleta: 18/07/2023
Rel. ensaio: não informado	Rel. ensaio: 18316/2023	Rel. ensaio: 18317/2023
Escherichia coli:	Escherichia coli: Ausente	Escherichia coli: Ausente

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					
Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021					
SAÍDA DO TRATAMENTO - MAIO 2023 JUSSARA - PR					
Saída do tratamento: Anexo 13, Tabela de números mínimos de amostras e frequência para o controle da qualidade de sistema de abastecimento, para fins de análise físicas e químicas em função do ponto de amostragem, da população abastecida e do tipo de manancial.					
Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112					
DATA	HORA	COR	pH	TURBIDEZ	FLUOR
01/07/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,8
02/07/2023	08:40	0	6,7	0,04	0,76
03/07/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,78
04/07/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,72
05/07/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,79
06/07/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,8
07/07/2023	08:05	0	6,8	0,04	0,78
08/07/2023	12:30	0	6,8	0,04	0,79
09/07/2023	10:10	0	6,7	0,04	0,8
10/07/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,79
11/07/2023	08:05	0	6,8	0,04	0,79
12/07/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,82
13/07/2023	07:00	0	6,7	0,04	0,78
14/07/2023	09:30	0	6,7	0,04	0,75
15/07/2023	10:25	0	6,6	0,04	0,79
16/07/2023	09:45	0	6,7	0,04	0,78
17/07/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,8
18/07/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,78
19/07/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,74
20/07/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,8
21/07/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,8
22/07/2023	09:04	0	6,8	0,04	0,8
23/07/2023	07:30	0	6,8	0,04	0,79
24/07/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,79
25/07/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,74
26/07/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,76
27/07/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,79
28/07/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,8
29/07/2023	09:20	0	6,8	0,04	0,77
30/07/2023	08:30	0	6,7	0,04	0,79
31/07/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,76

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO				
SAÍDA DO TRATAMENTO - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS CONTROLE Julho 2023				
Saída do tratamento: Anexo 14, tabela de número mínimo de amostras mensais para o controle de qualidade da água de sistema de abastecimento, para fins de análises bacteriológicas, em função da				
Data	Laudo	Endereço	Coliformes totais	Escherichia coli
04/07/2023	17025/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
11/07/2023	17698/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
18/07/2023	18318/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente

25/07/2023	18908/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
------------	------------	-------------------------------	---------	---------


CONTROLE DE QUALDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Monitoramento cloro - saída do tratamento - **JUNHO 2023**

Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ: 09203112

DATA	08:00	13:00	17:00
01/07/2023	0,95		
02/07/2023	0,96		
03/07/2023	0,93	0,94	0,89
04/07/2023	0,91	0,93	0,9
05/07/2023	0,84	0,94	0,9
06/07/2023	0,87	0,87	0,82
07/07/2023	0,79	0,83	0,87
08/07/2023	0,83		
09/07/2023	0,87		
10/07/2023	0,82	0,85	0,87
11/07/2023	0,88	0,88	0,88
12/07/2023	0,88	0,85	0,91
13/07/2023	0,86		
14/07/2023	0,7		
15/07/2023	0,73		
16/07/2023	0,92		
17/07/2023	0,88	0,95	0,92
18/07/2023	0,95	0,94	1
19/07/2023	0,91	0,82	0,92
20/07/2023	0,94	0,93	0,95
21/07/2023	0,91	0,94	0,94
22/07/2023	0,96		
23/07/2023	0,99		
24/07/2023	1,03	1	0,95
25/07/2023	1	1	1
26/07/2023	1	0,98	0,95
27/07/2023	1	0,99	0,98
28/07/2023	1	0,97	0,99
29/07/2023	0,99		
30/07/2023	0,98		
31/07/2023	0,94	0,95	0,88

Monitorameto cloro JULHO 2023 SAMAE Jussara PR

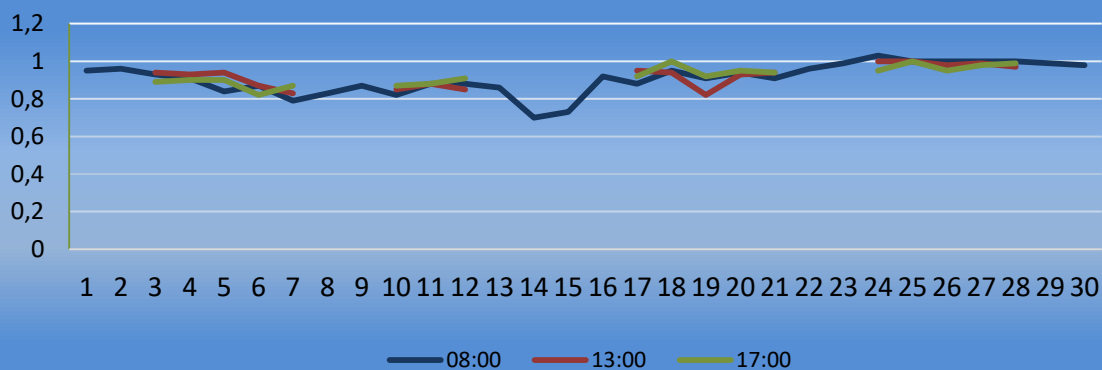

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021- altera o anexo XX da consolidação 5 de 28 de Setembro de 2017


REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ANÁLISES MICRO, CLORO, TURBIDEZ E COR - CONTROLE **JULHO 2023 JUSSARA PR**

Rede : anexo 14 : Tabela de número mínimo de amostras mensais para o controle da qualidade da água de sistema de abastecimento para fins de análises bacteriológicas em função da população abastecida. **Art 44, § 3º** Em todas as amostras coletadas para análises bacteriológicas, deve ser efetuada medição de cor turbidez e residual desinfetante.


Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112



DATA	ENDEREÇO	Laudo	COLIFORMES	E. COLI	CLORO	TURBIDEZ	COR
04/07/2023	R. Cristóvão Colombo, 1009 – Centro	17026/2023	Ausente	Ausente	0,83	0,04	0
04/07/2023	R. Ver. José Gonçalves Ângelo, 50 – Resid. Karl Roes	17027/2023	Ausente	Ausente	0,91	0,04	0
04/07/2023	R. Caravelas, s/nº – Rural	17028/2023	Ausente	Ausente	0,95	0,04	0
04/07/2023	Av. Doutor Gastão Vidigal, 04 – Centro	17029/2023	Ausente	Ausente	0,87	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
11/07/2023	Av. Princesa Izabel, 1051 – Jardim Bela Vista	17694/2023	Ausente	Ausente	0,83	0,04	0
11/07/2023	Rua Engenheiro Beltrão, s/n – Jd. Castelo	17695/2023	Ausente	Ausente	0,85	0,04	0
11/07/2023	. XV de novembro, 426 – Centro	17696/223	Ausente	Ausente	0,87	0,04	0
11/07/2023	Av. Visconde de Guarapuava, 478 – Centro	17697/223	Ausente	Ausente	0,87	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
18/07/2023	R. Projetada 03, s/nº – Vila Rural Gralha Azul	18312/2023	Ausente	Ausente	0,83	0,04	0
18/07/2023	R. Ver. José Gonçalves Ângelo, 160 – Jardim Vitória	18313/2023	Ausente	Ausente	0,92	0,04	0
18/07/2023	R. Nóbrega, s/nº – Centro	18314/2023	Ausente	Ausente	0,95	0,04	0
18/07/2023	Av. Visconde de Guarapuava, 09 – Centro	18315/2023	Ausente	Ausente	0,97	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
25/07/2023	Marginal das Indústrias, s/nº - Jardim Industrial	18904/2023	Ausente	Ausente	1	0,04	0
25/07/2023	. Ipiranga, s/nº – Centro	18905/2023	Ausente	Ausente	1	0,04	0
25/07/2023	Av. Dr. Gastão Mesquita Filho, s/nº – Centro	18906/2023	Ausente	Ausente	1	0,04	0
25/07/2023	R. Independência, s/nº – Centro	18907/2023	Ausente	Ausente	1	0,04	0

Cloro, turbidez e cor 1ª semana

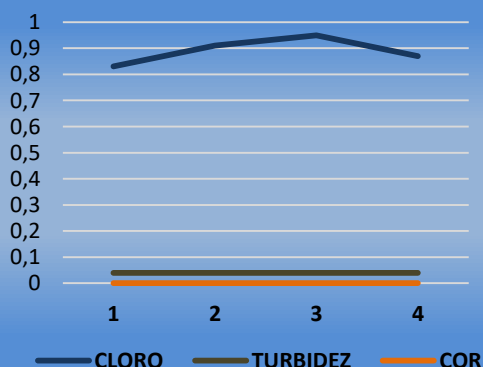

Cloro, turbidez e cor 2ª semana

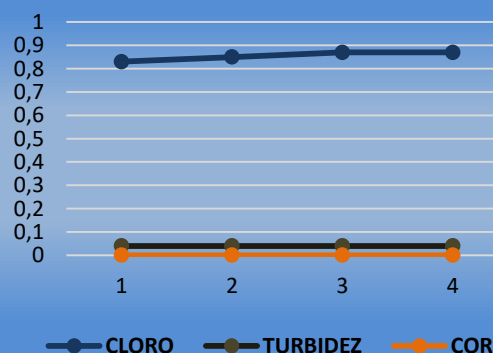

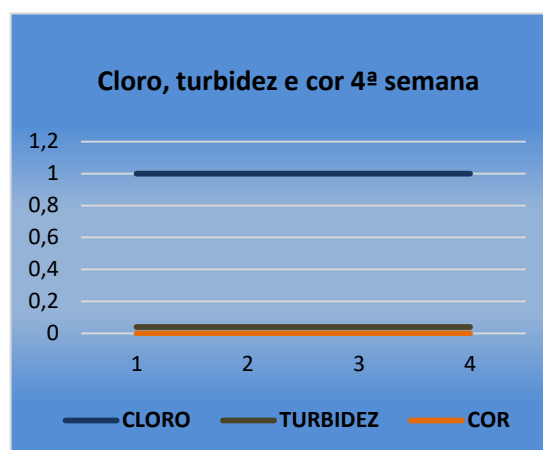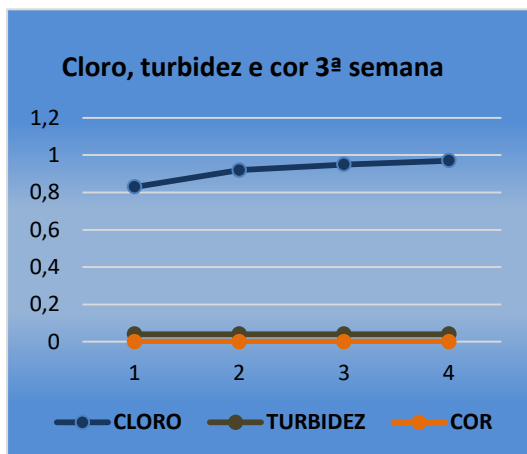

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Observações, análises realizadas mês de **JULHO DE 2023** - SAMAE JUSSARA PR

Obs: Poço 01 sem operação - problemas na bomba, por este motivo não foi realizado coleta para monitoramento E. Coli

Todas análises atende padrão de potabilidade portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021.

Responsável Técnica
CRQ IX : 09203112