

CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO		
Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021		
PONTOS DE CAPTAÇÃO - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS - MAIO 2023 JUSSARA		
Pontos de captação: Art 31, §5 Avaliação da contaminação por E.coli no manancial subterrâneo deve ser feita mediante coleta mensal de uma amostra de água em ponto anterior ao local da desinfecção.		
Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112		
POÇO 01	POÇO 03	POÇO 05
Rua: Bandeirantes Q 064 L 001	Rua: Creistovão Colombo centro	Rua Caravelas s/ n
Data da coleta:	Data da coleta: 16/05/2023	Data da coleta: 16/05/2023
Rel. ensaio:	Rel. ensaio: 12522/2023	Rel. ensaio: 12523/2023
Escherichia coli:	Escherichia coli: Ausente	Escherichia coli: Ausente

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					
Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021					
SAÍDA DO TRATAMENTO - MAIO 2023 JUSSARA - PR					
Saída do tratamento: Anexo 13, Tabela de números mínimos de amostras e frequência para o controle da qualidade de sistema de abastecimento, para fins de análise físicas e químicas em função do ponto de amostragem, da população abastecida e do tipo de manancial.					
Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112					
DATA	HORA	COR	pH	TURBIDEZ	FLUOR
01/05/2023	09:00	0	6,7	0,04	0,83
02/05/2023	08:00	0	6,6	0,04	0,78
03/05/2023	08:00	0	6,6	0,04	0,76
04/05/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,72
05/05/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,75
06/05/2023	09:00	0	6,8	0,04	0,78
07/05/2023	09:20	0	6,8	0,04	0,78
08/05/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,73
09/05/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,79
10/05/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,8
11/05/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,73
12/05/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,7
13/05/2023	10:10	0	6,7	0,04	0,73
14/05/2023	10:00	0	6,7	0,04	0,7
15/05/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,71
16/05/2023	08:00	0	6,6	0,04	0,7
17/05/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,78
18/05/2023	08:00	0	6,6	0,04	0,8
19/05/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,8
20/05/2023	10:00	0	6,8	0,04	0,8
21/05/2023	10:00	0	6,8	0,04	0,75
22/05/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,78
23/05/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,72
24/05/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,79
25/05/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,73
26/05/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,79
27/05/2023	07:00	0	6,8	0,04	0,82
28/05/2023	10:15	0	6,7	0,04	0,8
29/05/2023	07:00	0	6,8	0,04	0,78
30/05/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,79
31/05/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,76

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO				
SAÍDA DO TRATAMENTO - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS CONTROLE MAIO 2023				
Saída do tratamento: Anexo 14, tabela de número mínimo de amostras mensais para o controle de qualidade da água de sistema de abastecimento, para fins de análises bacteriológicas, em função da				
Data	Laudo	Endereço	Coliformes totais	Escherichia coli
02/05/2023	11095/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
09/05/2023	11734/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
16/05/2023	12528/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente

23/05/2023	13098/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Presente	Ausente
30/05/2023	13953/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente


CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Monitoramento cloro - saída do tratamento - **MAIO 2023**

Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ: 09203112

DATA	08:00	13:00	17:00
01/05/2023	0,92		
02/05/2023	0,94	0,98	0,84
03/05/2023	0,84	0,91	0,93
04/05/2023	0,96	0,93	0,97
05/05/2023	0,98	0,93	0,94
06/05/2023	0,95		
07/05/2023	0,96		
08/05/2023	0,97	0,95	0,98
09/05/2023	0,99	0,98	0,94
10/05/2023	0,98	1	0,98
11/05/2023	0,98	0,98	0,99
12/05/2023	0,96	1	0,92
13/05/2023	0,98		
14/05/2023	0,96		
15/05/2023	0,97	0,98	0,96
16/05/2023	0,98	0,98	0,97
17/05/2023	0,97	0,97	0,98
18/05/2023	0,9	0,86	0,8
19/05/2023	0,88	0,88	0,89
20/05/2023	0,9		
21/05/2023	0,92		
22/05/2023	0,86	0,96	0,81
23/05/2023	0,89	0,86	0,89
24/05/2023	0,88	0,87	0,88
25/05/2023	0,9	0,88	0,89
26/05/2023	0,91	0,88	0,91
27/05/2023	0,91		
28/05/2023	0,89		
29/05/2023	0,87	0,89	0,85
30/05/2023	0,9	0,91	0,97
31/05/2023	0,92	0,91	0,9

Monitoramento cloro MAIO 2023 SAMAE Jussara PR

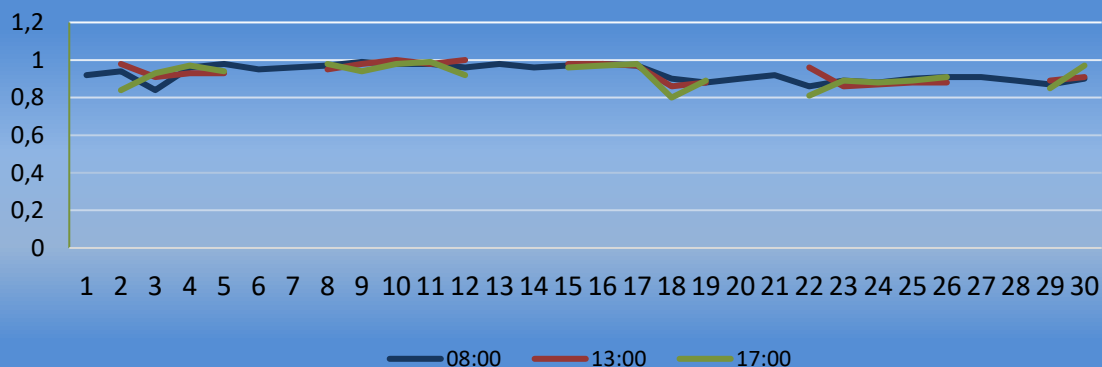

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021- altera o anexo XX da consolidação 5 de 28 de Setembro de 2017


REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ANÁLISES MICRO, CLORO, TURBIDEZ E COR - CONTROLE **MAIO 2023 JUSSARA PR**

Rede : anexo 14 : Tabela de número mínimo de amostras mensais para o controle da qualidade da água de sistema de abastecimento para fins de análises bacteriológicas em função da população abastecida. **Art 44, § 3º** Em todas as amostras coletadas para análises bacteriológicas, deve ser efetuada medição de cor turbidez e residual desinfetante.


Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112





DATA	ENDEREÇO	Laudo	COLIFOR MES	E. COLI	CLORO	TURBIDEZ	COR
02/05/2023	R. Ipiranga, s/nº – Centro	11097/2023	Ausente	Ausente	0,87	0,04	0
02/05/2023	Av. Dr. Gastão Mesquita Filho, s/nº – Centro	11098/2023	Ausente	Ausente	0,85	0,04	0
02/05/2023	R. Independência, s/nº – Centro	11099/2023	Ausente	Ausente	0,78	0,04	0
02/05/2023	Marginal das Indústrias, s/nº - Jardim Industrial	11096/2023	Ausente	Ausente	0,93	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
09/05/2023	R. Tiradentes, 827 – Centro	11730/2023	Ausente	Ausente	0,97	0,04	0
09/05/2023	R. Álvares Cabral, 680 – Centro	11731/2023	Presente	Ausente	0,98	0,04	0
09/05/2023	R. XV de novembro, 337 – Centro	11732/2023	Ausente	Ausente	0,98	0,04	0
09/05/2023	Av. Dr. Gastão Mesquita Filho, 1170 – Centro	11733/2023	Ausente	Ausente	0,89	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
16/05/2023	Av. Dr. Gastão Vidigal, 815	12524/2023	Ausente	Ausente	0,98	0,04	0
16/05/2023	R. Rebouças, s/nº – Centro	12525/2023	Ausente	Ausente	0,92	0,04	0
16/05/2023	Av. Dr. Gastão Mesquita Filho, s/nº – Centro	12526/2023	Ausente	Ausente	0,9	0,04	0
16/05/2023	R. Novo Mundo, 87 – Centro	12527/2023	Ausente	Ausente	0,96	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
23/05/2023	R. Tiradentes, s/nº – Centro	13094/2023	Ausente	Ausente	0,79	0,04	0
23/05/2023	R. Cerro Azul, 1098 – Centro	13095/2023	Ausente	Ausente	0,85	0,04	0
23/05/2023	Av. Visconde de Guarapuava, s/nº – Jardim Graciosa	13096/2023	Ausente	Ausente	0,82	0,04	0
23/05/2023	Av. Visconde de Guarapuava, 754 – Centro	13097/2023	Ausente	Ausente	0,81	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
30/05/2023	Av. Doutor Gastão Vidigal, s/nº – Jardim Industrial	13950/2023	Ausente	Ausente	0,7	0,04	0
30/05/2023	Av. Doutor Gastão Vidigal, s/nº – Jardim Castelo	13949/2023	Ausente	Ausente	0,91	0,04	0
30/05/2023	Av. Princesa Izabel, 320 – Centro	13995/2023	Ausente	Ausente	91	0,04	0
30/05/2023	R. Anchieta, 68 – Centro	13952/2023	Ausente	Ausente	0,7	0,04	0

Cloro, turbidez e cor 1ª semana

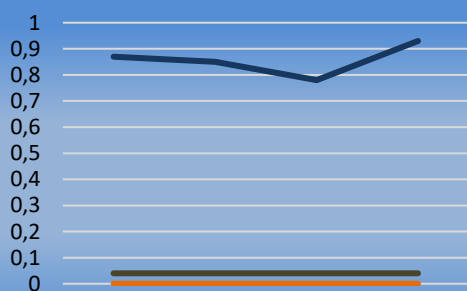

Cloro, turbidez e cor 2ª semana

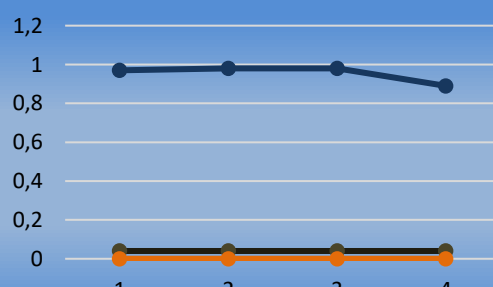

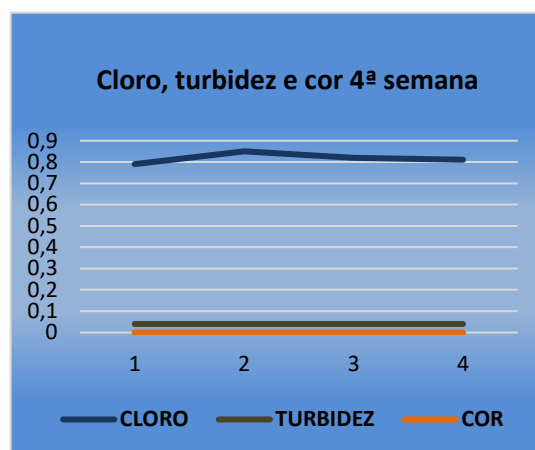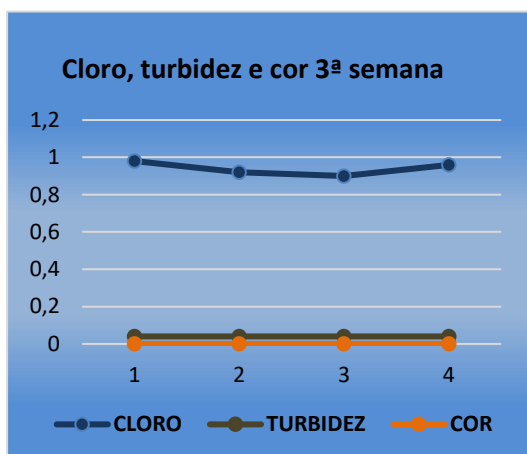

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Observações, análises realizadas mês de **MAIO DE 2023** - SAMAE JUSSARA PR

Amostra Rua P. Alvares Cabral, 680 com presença de coliformes, não foi realizada coleta. As demais amostras Atendem padrão de potabilidade estabelecido pela portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021.

Responsável Técnica
CRQ IX : 09203112