

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO		
Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021		
PONTOS DE CAPTAÇÃO - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS - SETEMBRO 2023 JUSSARA		
Pontos de captação: Art 31, §5 Avaliação da contaminação por E.coli no manancial subterrâneo deve ser feita mediante coleta mensal de uma amostra de água em ponto anterior ao local da desinfecção.		
Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112		
POÇO 01	POÇO 03	POÇO 05
Rua: Bandeirantes Q 064 L 001	Rua: Creistovão Colombo centro	Rua Caravelas s/ n
Data da coleta:	Data da coleta: 19/09/2023	Data da coleta: 19/09/2023
Rel. ensaio:	Rel. ensaio: 23546/2023	Rel. ensaio: 23547/2023
Escherichia coli:	Escherichia coli: Ausente	Escherichia coli: Ausente

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					
Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021					
SAÍDA DO TRATAMENTO - SETEMBRO 2023 JUSSARA - PR					
Saída do tratamento: Anexo 13, Tabela de números mínimos de amostras e frequência para o controle da qualidade de sistema de abastecimento, para fins de análise físicas e químicas em função do ponto de amostragem, da população abastecida e do tipo de manancial.					
Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112					
DATA	HORA	COR	pH	TURBIDEZ	FLUOR
01/09/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,74
02/09/2023	09:30	0	6,8	0,04	0,8
03/09/2023	07:15	0	6,7	0,04	0,75
04/09/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,8
05/09/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,75
06/09/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,72
07/09/2023	08:15	0	6,7	0,04	0,78
08/09/2023	08:00	0	6,9	0,04	0,73
09/09/2023	08:45	0	6,7	0,04	0,76
10/09/2023	08:30	0	6,8	0,04	0,7
11/09/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,78
12/09/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,79
13/09/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,8
14/09/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,78
15/09/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,78
16/09/2023	09:10	0	6,7	0,04	0,8
17/09/2023	07:10	0	6,7	0,04	0,79
18/09/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,75
19/09/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,78
20/09/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,7
21/09/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,7
22/09/2023	08:00	0	6,9	0,04	0,7
23/09/2023	08:30	0	6,9	0,04	0,73
24/09/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,75
25/09/2023	08:00	0	6,9	0,04	0,79
26/09/2023	08:00	0	6,9	0,04	0,78
27/09/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,73
28/09/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,73
29/09/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,75
30/09/2023	09:30	0	6,8	0,04	0,76

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO				
SAÍDA DO TRATAMENTO - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS CONTROLE SETEMBRO 2023				
Saída do tratamento: Anexo 14, tabela de número mínimo de amostras mensais para o controle de qualidade da água de sistema de abastecimento, para fins de análises bacteriológicas, em função da				
Data	Laudo	Endereço	Coliformes totais	Escherichia coli
05/09/2023	22288/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
12/09/2023	22818/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
19/09/2023	23552/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
26/09/2023	24352/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente


CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Monitoramento cloro - saída do tratamento - **SETEMBRO 2023**

Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ: 09203112

DATA	08:00	13:00	17:00
01/09/2023	0,96	0,87	0,95
02/09/2023	0,97		
03/09/2023	0,95		
04/09/2023	0,98	0,94	0,92
05/09/2023	0,95	0,96	0,95
06/09/2023	0,9	0,97	0,98
07/09/2023	0,93		
08/09/2023	0,96		
09/09/2023	0,92		
10/09/2023	0,93		
11/09/2023	0,92	0,95	0,86
12/09/2023	0,95	0,95	0,94
13/09/2023	0,96	0,95	0,94
14/09/2023	0,97	0,92	0,98
15/09/2023	0,93	0,94	0,95
16/09/2023	0,95		
17/09/2023	0,96		
18/09/2023	0,96	0,96	0,96
19/09/2023	0,95	0,93	0,95
20/09/2023	0,96	0,94	0,96
21/09/2023	0,97	0,95	0,96
22/09/2023	0,94	0,96	0,94
23/09/2023	0,94		
24/09/2023	0,97		
25/09/2023	0,91	0,9	0,91
26/09/2023	0,92	0,9	0,85
27/09/2023	0,94	0,89	0,82
28/09/2023	0,9	0,87	0,96
29/09/2023	0,92	0,91	0,81
30/09/2023	0,92		

Monitoramento cloro SETEMBRO 2023 SAMAE Jussara PR

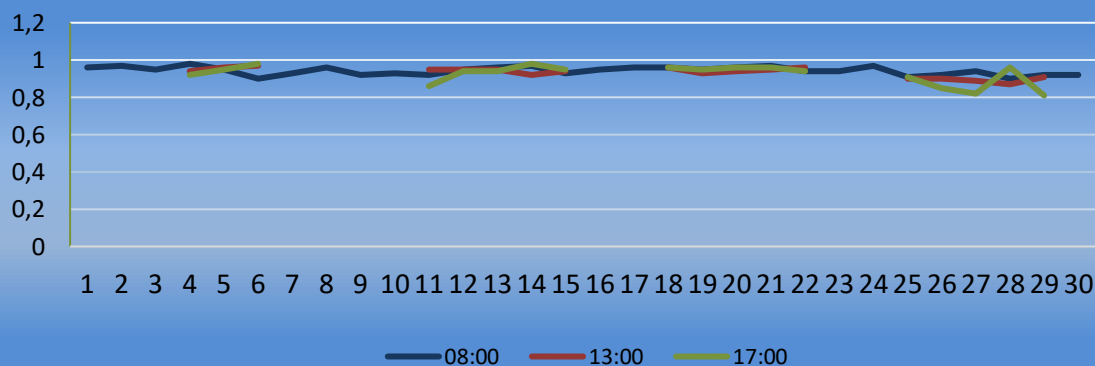

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021- altera o anexo XX da consolidação 5 de 28 de Setembro de 2017

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ANÁLISES MICRO, CLORO, TURBIDEZ E COR - CONTROLE SETEMBRO 2023


JUSSARA PR

Rede : anexo 14 : Tabela de número mínimo de amostras mensais para o controle da qualidade da água de sistema de abastecimento para fins de análises bacteriológicas em função da população abastecida. **Art 44, § 3º** Em todas as amostras coletadas para análises bacteriológicas, deve ser efetuada medição de cor turbidez e residual desinfetante.


Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112



DATA	ENDEREÇO	Laudo	COLIFOR MES	E. COLI	CLORO	TURBIDEZ	COR
05/09/2023	R. Engenheiro Beltrão, 778 – Jardim Castelo	22289/2023	Ausente	Ausente	0,85	0,04	0
05/09/2023	R. Ver. José Jardim Siqueira, 342 – Resid. Angelina Fiorini	22290/2023	Ausente	Ausente	0,87	0,04	0
05/09/2023	R. Projetada, s/nº – Vila Rural São Cristóvão	22291/2023	Ausente	Ausente	0,8	0,04	0
05/09/2023	Av. Dr. Gastão Mesquita Filho, s/nº – Rural	22292/2023	Ausente	Ausente	0,85	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
12/09/2023	Av. Napoleão Moreira da Silva, s/nº – Centro	22814/2023	Ausente	Ausente	0,9	0,04	0
12/09/2023	R. Ver. Ozano P. de Almeida, 312 – Resid. Pref. Heitor da Silva	22815/2023	Ausente	Ausente	0,88	0,04	0
12/09/2023	R. Independência, s/nº – Centro	22816/2023	Ausente	Ausente	0,85	0,04	0
12/09/2023	Estrada Florestal, s/nº – Lote 164A – RURAL	22817/2023	Ausente	Ausente	0,87	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
19/09/2023	R. Engenheiro Beltrão, 1028 – Centro	23548/2023	Ausente	Ausente	0,87	0,04	0
19/09/2023	R. Riachuelo, s/nº - Centro	23549/2023	Ausente	Ausente	0,87	0,04	0
19/09/2023	R. Projetada B, 144 – Resid. Pe. Francisco Robl	23550/2023	Ausente	Ausente	0,86	0,04	0
19/09/2023	Praça Valdemar Alves Nogueira, s/nº - Centro	23551/2023	Ausente	Ausente	0,89	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
26/09/2023	R. Cristóvão Colombo, 1009 – Centro	24348/2023	Ausente	Ausente	0,75	0,04	0
26/09/2023	R. Ver. José Gonçalves Ângelo, 50 - Resid Karl Roes	24349/2023	Ausente	Ausente	0,78	0,04	0
26/09/2023	Rua Caravelas s/nº - Rural	24350/2023	Ausente	Ausente	0,85	0,04	0
26/09/2023	Av. Doutor Gastão Vidigal, 04 - Centro	24351/2023	Ausente	Ausente	0,83	0,04	0

Cloro, turbidez e cor 1ª semana

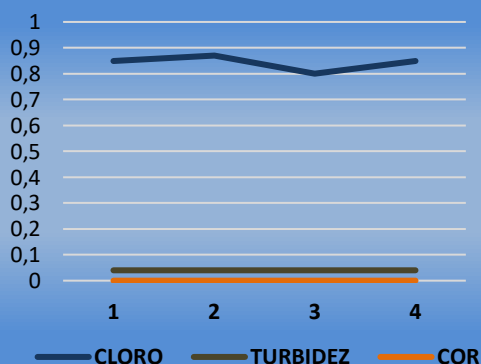

Cloro, turbidez e cor 2ª semana

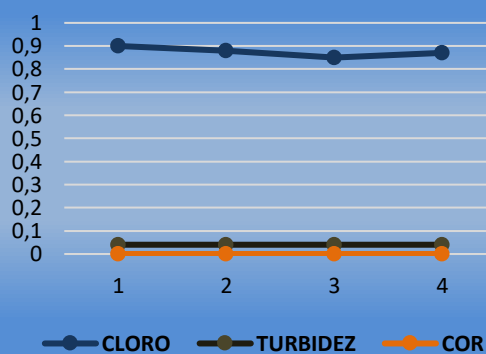

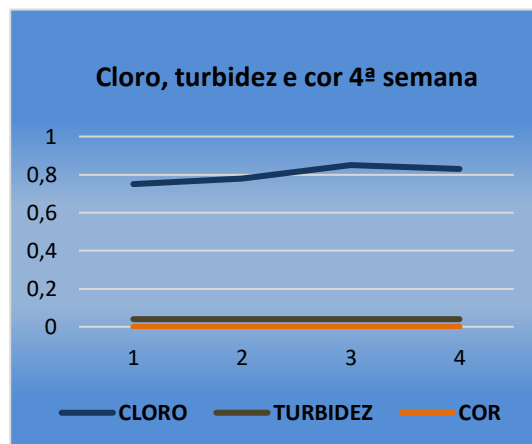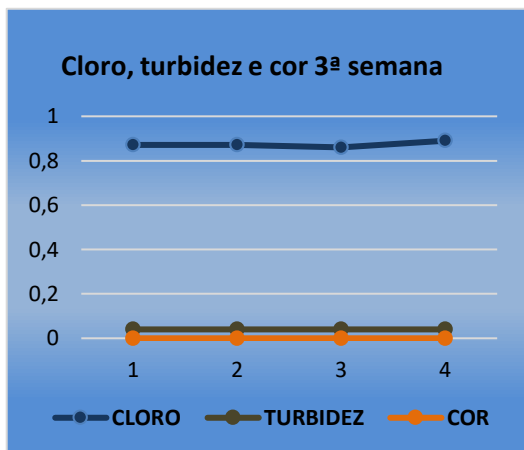

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Observações, análises realizadas mês de **SETEMBRO DE 2023** - SAMAE JUSSARA PR

As amostras atendem o padrão de potabilidade estabelecido pela portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021.

Responsável Técnica
CRQ IX : 09203112