


CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO		
Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021		
PONTOS DE CAPTAÇÃO - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS - CONTROLE FEVEREIRO 2023		
JUSSARA		
Pontos de captação: Art 31, §5 Avaliação da contaminação por E.coli no manancial subterrâneo deve ser feita mediante coleta mensal de uma amostra de água em ponto anterior ao local da desinfecção.		
Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112		
POÇO 01	POÇO 03	POÇO 05
Rua: Bandeirantes Q 064 L 001	Rua: Creistovão Colombo centro	Rua Caravelas s/ n
Data da coleta:	Data da coleta: 2/22/2023	Data da coleta: 2/22/2023
Rel. ensaio:	Rel. ensaio: 4491/2023	Rel. ensaio: 4492/2023
Escherichia coli: Ausente	Escherichia coli: Ausente	Escherichia coli: Ausente

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					
Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021					
SAÍDA DO TRATAMENTO - CONTROLE FEVEREIRO 2023 JUSSARA - PR					
Saída do tratamento: Anexo 13, Tabela de números mínimos de amostras e frequência para o controle da qualidade de sistema de abastecimento, para fins de análise físicas e químicas em função do ponto de amostragem, da população abastecida e do tipo de manancial.					
Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112					
DATA	HORA	COR	pH	TURBIDEZ	FLUOR
2/1/2023	8:00	0	6.8	0.04	0.77
2/2/2023	8:00	0	6.8	0.04	0.8
2/3/2023	8:00	0	6.8	0.04	0.8
2/4/2023	8:30	0	6.8	0.04	0.79
2/5/2023	9:30	0	6.8	0.04	0.71
2/6/2023	8:00	0	6.8	0.04	0.8
2/7/2023	8:00	0	6.8	0.04	0.78
2/8/2023	8:00	0	6.8	0.04	0.8
2/9/2023	8:00	0	6.8	0.04	0.77
2/10/2023	8:00	0	6.8	0.04	0.77
2/11/2023	7:50	0	6.7	0.04	0.78
2/12/2023	8:30	0	6.8	0.04	0.79
2/13/2023	8:00	0	6.7	0.04	0.77
2/14/2023	8:00	0	6.8	0.04	0.8
2/15/2023	8:00	0	6.7	0.04	0.8
2/16/2023	8:00	0	6.7	0.04	0.77
2/17/2023	8:00	0	6.8	0.04	0.77
2/18/2023	8:00	0	6.6	0.04	0.8
2/19/2023	9:30	0	6.8	0.04	0.79
2/20/2023	9:30	0	6.7	0.04	0.77
2/21/2023	9:15	0	6.7	0.04	0.75
2/22/2023	8:15	0	6.8	0.04	0.73
2/23/2023	8:00	0	6.8	0.04	0.79
2/24/2023	8:00	0	6.7	0.04	0.77
2/25/2023	9:00	0	6.8	0.04	0.79
2/26/2023	9:30	0	6.7	0.04	0.8
2/27/2023	8:00	0	6.8	0.04	0.78
2/28/2023	8:00	0	6.8	0.04	0.79
CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					
SAÍDA DO TRATAMENTO - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS CONTROLE FEVEREIRO 2023					
Saída do tratamento: Anexo 14, tabela de número mínimo de amostras mensais para o controle de qualidade da água de sistema de abastecimento, para fins de análises bacteriológicas, em função da					
Data	Laudo	Endereço	Coliformes totais	Escherichia coli	

2/8/2023	3115/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
2/15/2023	4028/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
2/22/2023	4497/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
2/28/2023	5028/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente

CONTROLE DE QUALDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO			
Monitoramento cloro - saída do tratamento - FEVEREIRO 2023			
Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ: 09203112			
DATA	8:00	13:00	17:00
2/1/2023	0.95		
2/2/2023	0.96	0.95	0.95
2/3/2023	0.95	0.94	0.93
2/4/2023	0.93		
2/5/2023	0.94		
2/6/2023	0.94	0.94	0.96
2/7/2023	0.97	0.94	0.95
2/8/2023	0.94	0.95	0.95
2/9/2023	0.95	0.95	0.95
2/10/2023	0.95	0.95	0.95
2/11/2023	0.94		
2/12/2023	0.98		
2/13/2023	0.96	0.95	0.96
2/14/2023	0.96	0.96	0.96
2/15/2023	0.96	0.96	0.97
2/16/2023	0.98	0.99	0.99
2/17/2023	0.95	0.96	0.97
2/18/2023	0.98		
2/19/2023	0.93		
2/20/2023	0.94		
2/21/2023	0.95		
2/22/2023	0.95	0.94	0.93
2/23/2023	0.93	0.93	0.92
2/24/2023	0.95	0.96	0.97
2/25/2023	0.95		
2/26/2023	0.93		
2/27/2023	0.95	0.96	0.95
2/28/2023	0.96	0.97	0.97

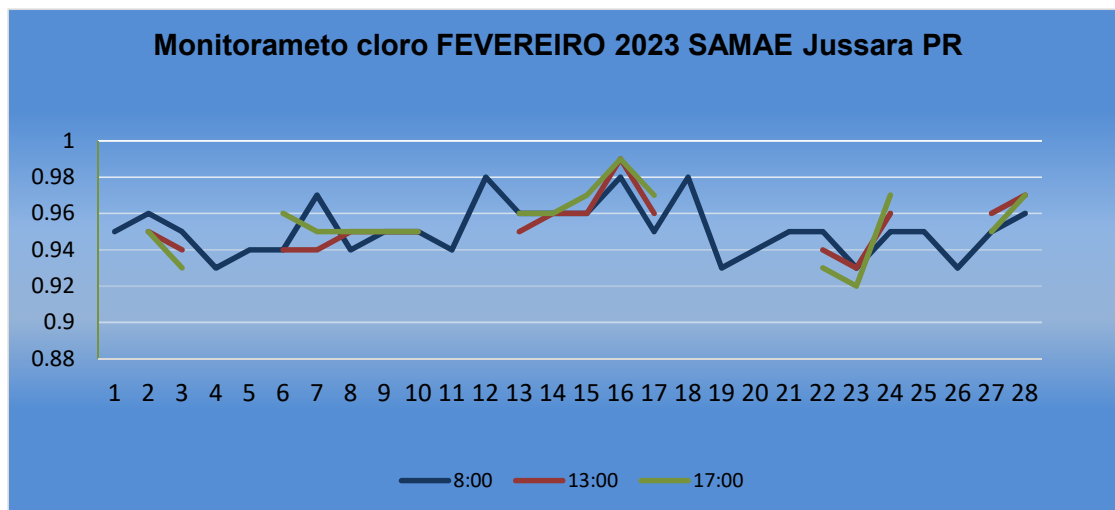

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021- altera o anexo XX da consolidação 5 de 28 de Setembro de 2017

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ANÁLISES MICRO, CLORO, TURBIDEZ E COR - CONTROLE FEVEREIRO 2023


JUSSARA PR

Rede : anexo 14 : Tabela de número mínimo de amostras mensais para o controle da qualidade da água de sistema de abastecimento para fins de análises bacteriológicas em função da população abastecida. **Art 44, § 3º** Em todas as amostras coletadas para análises bacteriológicas, deve ser efetuada medição de cor turbidez e residual desinfetante.


Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112



DATA	ENDEREÇO	Laudo	COLIFOR MES	E. COLI	CLORO	TURBIDEZ	COR
2/8/2023	Marginal das Indústrias, s/nº - Jardim Industrial	3116/2023	Ausente	Ausente	0.93	0.04	0
2/8/2023	R. Ipiranga, s/nº – Centro	3117/2023	Presente	Ausente	0.94	0.04	0
2/8/2023	Av. Dr. Gastão Mesquita Filho, s/nº – Centro	3118/2023	Ausente	Ausente	0.94	0.04	0
2/8/2023	R. Independência, s/nº – Centro	3119/2023	Ausente	Ausente	0.94	0.04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
2/15/2023	R. Tiradentes, 827 – Centro	4024/2023	Ausente	Ausente	0.92	0.04	0
2/15/2023	R. Álvares Cabral, 680 – Centro	4025/2023	Ausente	Ausente	0.93	0.04	0
2/15/2023	R. XV de novembro, 337 – Centro	4026/2023	Presente	Presente	0.92	0.04	0
2/15/2023	. Dr. Gastão Mesquita Filho, 1170 – Centro	4027/2023	Ausente	Ausente	0.95	0.04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
2/22/2023	Av. Dr. Gastão Vidigal, 815	4493/2023	Ausente	Ausente	0.92	0.04	0
2/22/2023	R. Rebouças, s/nº – Centro	4494/2023	Ausente	Ausente	0.92	0.04	0
2/22/2023	Av. Dr. Gastão Mesquita Filho, s/nº – Centro	4495/2023	Ausente	Ausente	0.92	0.04	0
2/22/2023	R. Novo Mundo, 87 – Centro	4496/2023	Ausente	Ausente	0.92	0.04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
2/28/2023	R. Tiradentes, s/nº – Centro	5024/2023	Ausente	Ausente	0.94	0.04	0
2/28/2023	R. Cerro Azul, 1098 – Centro	5025/2023	Ausente	Ausente	0.94	0.04	0
2/28/2023	Av. Visconde de Guarapuava, s/nº – Jardim Graciosa	5026/2023	Ausente	Ausente	0.93	0.04	0
2/28/2023	Av. Visconde de Guarapuava, 754 – Centro	5027/2023	Ausente	Ausente	0.93	0.04	0

Cloro, turbidez e cor 1ª semana

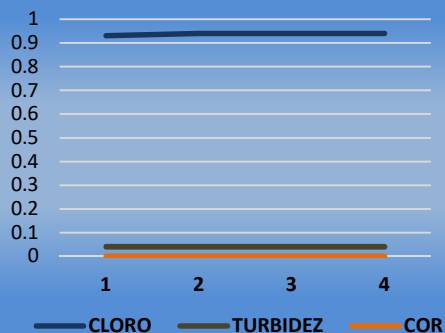

Cloro, turbidez e cor 2ª semana

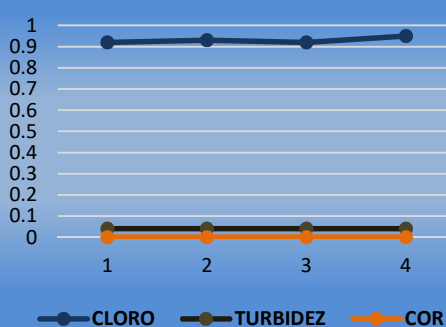

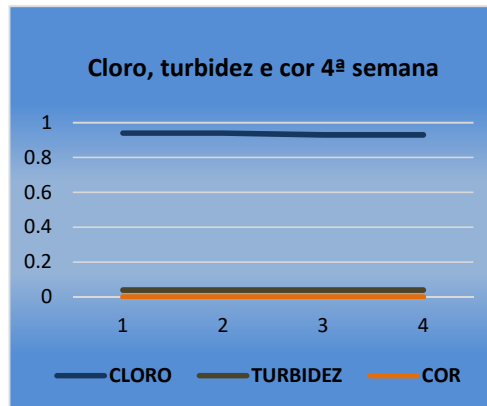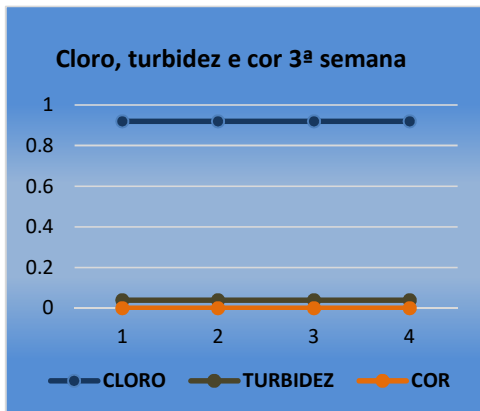

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Observações, análises realizadas mês de **FEVEREIRO DE 2023** - SAMAE JUSSARA PR

Todas amostras atendem padrão de potabilidade portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021.

Responsável Técnica
CRQ IX : 09203112